




โครงการชลประทานระยอง

จันทร์ 23 กันยายน 2567

รายงานสถานการณ์น้ำ จ.ระยอง

ชื่อ	น้ำฝน	ระดับน้ำ 06.00 น. 23 กันยายน 2567				
	(มม.)	เหนือ	ท้าย	ช่อง	ยกบานสูง	ปริมาณน้ำผ่าน
	22 กย. 67	ม.(รทก.)	ม.(รทก.)			
1. ปตร./ทรบ.						
1.1 รัฐอำนวยการ		+1.40	+1.35	1	-	-
1.2 ทรบ.คลองคา	-	+0.50	+0.45	3	-	-
1.3 สายสาม		+1.00	+0.20	4	-	-
1.4 น้ำหุ		+2.30	+0.20	1	-	-
2. ฝ่ายบ้านค่าย						
2.1 เหนือ		+12.00	+7.00	-	0.08	2.63
2.2 ทรบ. ผังซ้าย	-	+12.00	+9.70	1	-	0
2.3 ทรบ. ผังขวา		+12.00	+9.70	1	-	0
หมายเหตุ					รวม	2.627
3. ปตร.คลองโพธิ์	7.1	+1.40	+1.35	1	-	-
4.โทรมาตรขนาดเล็ก	น้ำฝน	ระดับตลิ่ง	ระดับ ม.	ปริมาณน้ำผ่าน ลบ.ม.วิ		สูง/ต่ำ
	(มม.)	ม.(รทก.)	(รทก.)			จากตลิ่ง
คลองมาบข่า TM01		+30.50	+30.40	-		0.100
คลองสมอ TM02		+31.50	+31.40			0.100
คลองหนองหว้า TM03	-	+26.00	+24.66	-		1.340
คลองช้างตาย TM04	-	+21.50	+20.42	-		1.080

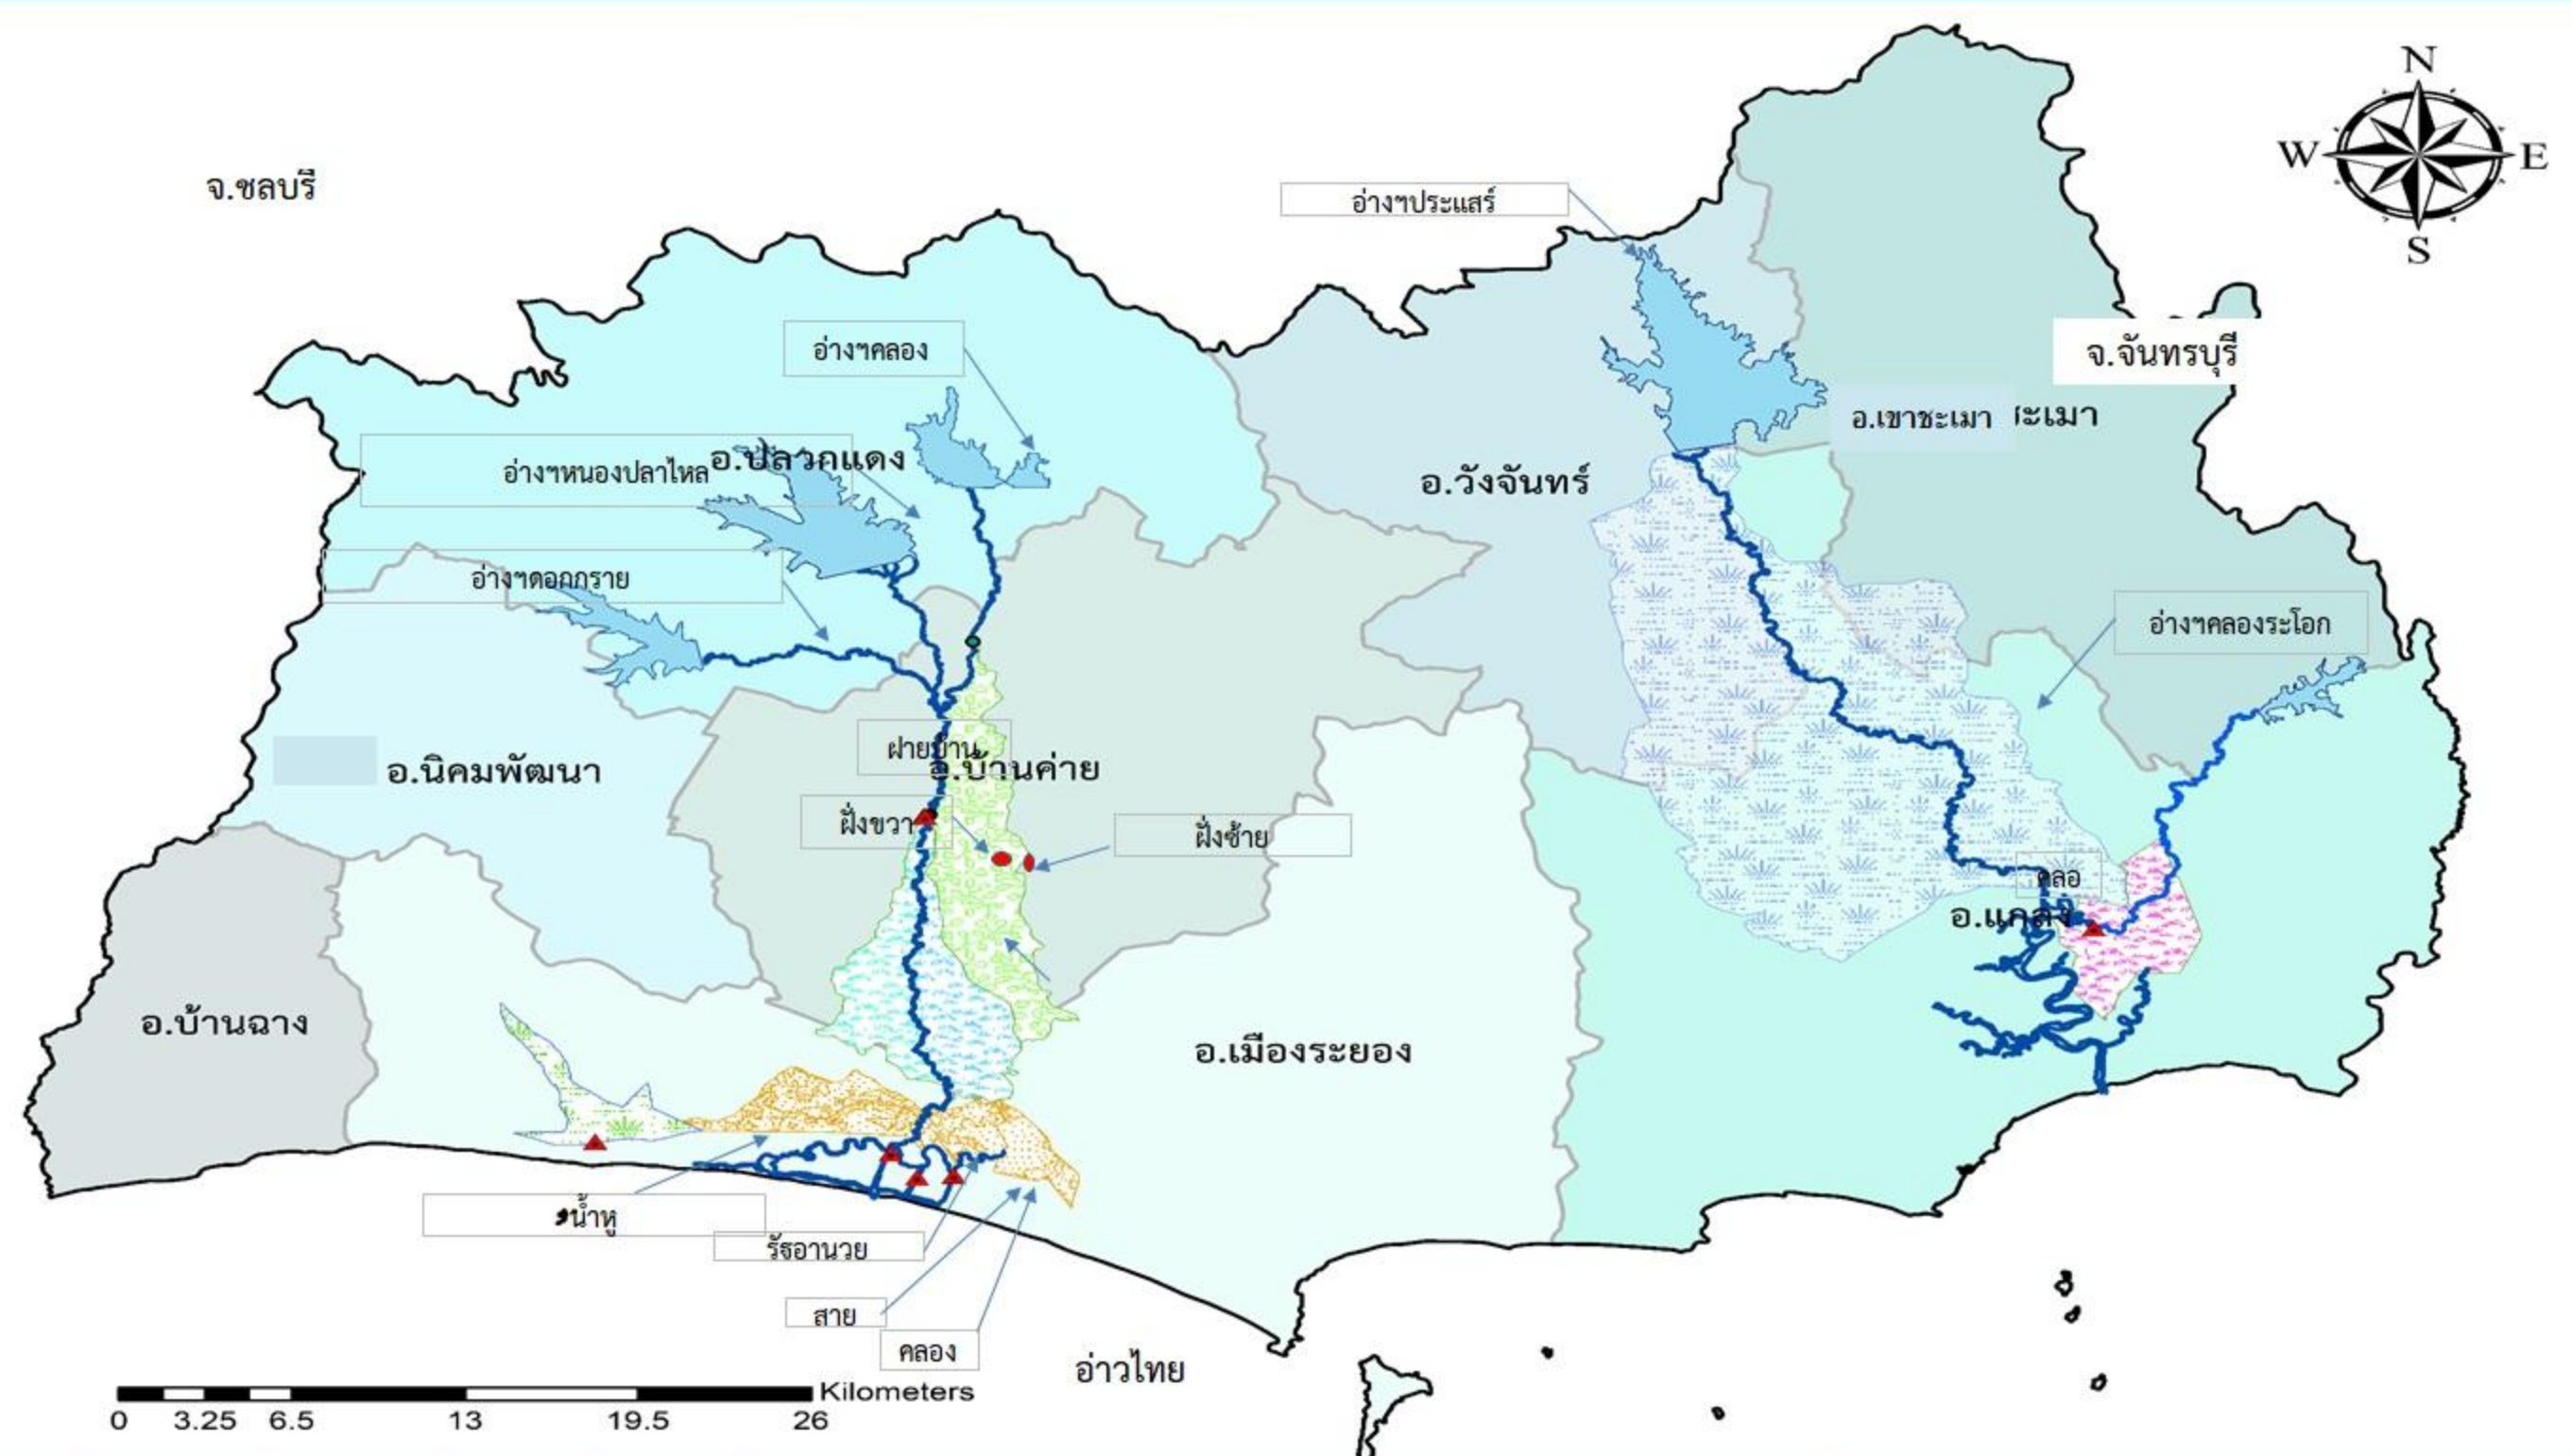

รายชื่อ	ฝน	ระดับน้ำ (ม.รทก.)			ระดับน้ำ (ม.รทก.)		ปริมาณน้ำ ใช้การ	เปอร์เซ็นต์	เปอร์เซ็นต์ (เพิ่มความจุชั่วคราว)	เพิ่มขึ้น ลดลง จากเมื่อวาน (ล้าน ลบ.ม.)	เพิ่มขึ้น ลดลง จากเมื่อวาน (เมตร)	ปริมาณน้ำ						22 กันยายน 2567					
		เก็บกัก (ม.รทก.)	ความจุ (ปกติ) (ล้าน ลบ.ม.)	เพิ่ม ความจุ (ชั่วคราว) (ล้าน ลบ.ม.)	ประจำวัน (ม.รทก.)	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)						OUTLET			SPILLWAY		EMERGENCY		รับน้ำ-ส่งน้ำ (ผันน้ำ) (ล้าน ลบ.ม.)	Outflow (ล้าน ลบ.ม.)	น้ำไหลลงอ่าง (ล้าน ลบ.ม.)	ระเหย รั่วซึม (ล้าน ลบ.ม.)	
												เปิดบาน	(ม.3/วินาที)	ล้าน ลบ.ม./วัน	เปิด ล้น บาน	(ม. ³ /วินาที)	น้ำสูง	(ม. ³ /วินาที)					
อ่างเก็บน้ำ																							
1 ดอกกราย	-	+52.60	71.400	79.411	+50.88	54.007	51.007	75.64%	68.01%	0.18	⬆️ .02	-	0	-	-	0	-	-		0.041	0.226	0.041	
2 หนองปลาไหล	6.1	+45.00	163.750	187.620	+42.82	118.590	105.430	72.42%	63.21%	0.18	⬆️ .01	0.0%		-	-	-	-	-	รับ 0.426	0.589	0.344	0.084	
3 คลองใหญ่	3.0	+46.00	40.100	51.100	+45.28	32.889	29.889	82.02%	64.36%	-0.10	⬆️ -.01	0.0%	-	-	-	-	-	-	ส่ง 0.426	0.469	0.218	0.043	
ลุ่มน้ำคลองใหญ่			275.250	318.131		205.487	186.327	74.65%	64.59%				-	-		-		-		1.099	0.787	0.169	
4 ประแสร์	5.0	+35.99	295.000		+35.02	248.880	228.880	84.37%		1.96	⬆️ .05	0.16	2.71	0.23		-	-	-	ส่ง 0.227	0.230	2.340	0.160	
5 คลองระลอก	-	+33.50	19.650		+33.50	19.650	19.450	100.00%		-0.13	⬆️ -.03	100%	6.00	0.52	0.03	-	-	-	-	0.556	0.427		
ลุ่มน้ำประแสร์			314.650			268.530	248.330	85.34%					8.713	0.753		-				0.786	2.767	0.160	
รวม			589.900			474.017	434.657	80.36%					8.713	0.753		-		-	-	1.885	3.554	0.329	

หมายเหตุ	วิกฤต	ฉุกเฉิน	ปกติ	น้ำดี
กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำไปใช้งาน	<30.00%	30.01-50.00%	50.01-80.00%	> 80.00%
	>100.00%			



โครงการชลประทานชลบุรี
จังหวัดชลบุรี



กรมชลประทาน
สรุปปริมาณน้ำประจำวัน



สำนักงานชลประทานที่ 9
จังหวัดชลบุรี

23 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายชื่ออ่างเก็บน้ำ	ตำบล	อำเภอ	ระดับน้ำ ม.(รทก.)				ความจุ เก็บกัก	ความจุ เก็บกักเพิ่ม	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำ ม.(รทก.)				ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำฝน มม.	ระบายน้ำ (ล้าน ลบ.ม /วัน)	คิดเป็น %	คิดเป็น %
				ต่ำสุด	สูงสุด	เก็บกัก	เก็บกักเพิ่ม	(ล้าน ลบ.ม.)	(ล้าน ลบ.ม.)	1 พ.ย. 66	22 ก.ย. 67	23 ก.ย. 67	+/-	22 ก.ย. 67	23 ก.ย. 67	+/-	22 ก.ย. 67	ของความจุเดิม		ของความจุใหม่	
1	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ	ศรีราชา	+ 20.00	+ 30.60	+30.00		117.0		76.387	+27.330	+27.370	0.04	76.387	76.992	0.606	0.00	0.0000	65.81		
2	อ่างเก็บน้ำหนองค้อ	หนองขาม	ศรีราชา	+ 57.50	+66.85	+65.60	+66.00	21.40	23.40	10.922	+63.080	+63.080	0.00	11.966	11.966	0.000	0.00	0.000	55.92	51.14	
3	อ่างเก็บน้ำมาบประชัน	หนองปรือ	บางละมุง	+ 36.00	+ 45.70	+45.50		16.60		10.229	+40.200	+40.190	-0.01	4.694	4.682	-0.01	6.90	0.000	28.20		
4	อ่างเก็บน้ำชากนอก	ห้วยใหญ่	บางละมุง	+ 15.60	+ 23.60	+23.00		7.03		2.263	+19.410	+19.430	0.02	2.303	2.320	0.017	0.00	0.000	33.00		
5	อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง	ปึง	ศรีราชา	+ 51.00	+ 62.00	+61.20		7.65		4.980	+56.310	+56.320	0.01	2.383	2.395	0.011	0.00	0.000	31.30		
6	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	ปึง	ศรีราชา	+ 67.00	+ 74.94	+74.00		3.84		2.828	+70.000	+70.000	0.00	1.150	1.150	0.000	2.35	0.000	29.93		
7	อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต	ตะเคียนเตี้ย	บางละมุง	+ 57.00	+ 65.88	+65.00		4.80		2.269	+58.940	+59.000	0.06	0.786	0.800	0.014	0.00	0.000	16.67		
8	อ่างเก็บน้ำบ้านปึง	คลองกิ่ว	บ้านปึง	+ 75.20	+ 81.75	+80.80		10.98		7.857	+76.140	+76.140	0.00	3.736	3.736	0.000	0.00	0.000	34.03		
9	อ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯ	เกาะจันทร์	เกาะจันทร์	+ 29.00	+ 37.16	+35.50	+36.50	98.00	125.00	79.752	+33.910	+33.930	0.02	61.982	62.393	0.410	0.00	0.048	63.67	49.91	
10	อ่างเก็บน้ำมาบพิททอง 1	ห้วยใหญ่	บางละมุง	+ 51.00	+ 56.75	+56.25		1.23		0.720	+52.70	+52.700	0.00	0.504	0.504	0.000	0.00	0.000	40.98		
11	อ่างเก็บน้ำมาบพิททอง 2	ห้วยใหญ่	บางละมุง	+ 35.00	+41.50	+41.00		2.00		1.262	+38.87	+38.870	0.00	1.071	1.071	0.000	2.70	0.000	53.55		
12	อ่างเก็บน้ำห้วยตู๋ 1	บางเสร่	สัตหีบ	+ 33.00	+37.30	+36.50		1.50		1.339	+35.55	+35.570	0.02	1.021	1.029	0.008	0.00	0.000	68.60		
13	อ่างเก็บน้ำห้วยตู๋ 2	บางเสร่	สัตหีบ	+ 46.50	+54.50	+54.00		2.90		1.698	+51.55	+51.560	0.01	1.523	1.527	0.004	0.00	0.000	52.66		
	รวม			-	-	-		294.93	323.93	202.50	-	-	-	169.506	170.564		-	0.0478	57.8	52.65	
										ปริมาณน้ำ 1 พ.ย.66	ระดับน้ำ ม.(รทก.)			ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำฝน เมื่อวาน (มม.)	ปริมาณน้ำเฉลี่ย (ลบ.ม./วินาที)	ระยะยกบาน (ม.)	เปิดบาน (ชม.)	
1	ปตร.คลองพานทอง	บางนาง	พานทอง		+1.30	+1.20		1.20		1.31	+1.00	+1.25	0.25	1.247	1.247	0.000	3.40	5.480	0.30	3	
2	ปตร.ปลายคลองขป.พานทอง	บางนาง	พานทอง		+1.93	+1.50		0.67		0.673	+1.39	+0.69	-0.70	0.717	0.695	-0.022	0.00	16.550	0.60	10	
3	ปตร.ต้นคลองขป.พานทอง	บางนาง	พานทอง		+1.70	+1.70		-			+1.47	+0.00	-1.47	0.00	0.00	0.000	0.0	-	-	-	

น้ำเกณฑ์น้ำดีมาก

81% ขึ้นไป

น้ำเกณฑ์น้ำดี

51-80 %

เกณฑ์น้ำพอใช้

31-50 %

เกณฑ์น้ำน้อย

≤ 30%