




โครงการชลประทานระยอง

รายงานสถานการณ์น้ำ จ.ระยอง

พฤษภาคม 30 ตุลาคม 2568

ชื่อ	น้ำฝน	ระดับน้ำ 06.00 น. 30 ตุลาคม 2568				
	(มม.)	เหนือ	ท้าย	ช่อง	ยกบานสูง (ม.)	ปริมาณน้ำผ่าน (ม. ³ / วินาที)
	29 ต.ค. 68	ม.(รทก.)	ม.(รทก.)			
1. ปตร./ทรบ.						
1.1 รัฐบาล		+1.20	+0.20	2	2.00	-
1.2 ทรบ.คลองคา		+1.50	+0.30	3	3.00	-
1.3 สายสาม		+0.50	+0.20	4	4.00	-
1.4 น้ำหูก		+1.20	+0.20	1	1.00	-
2. ฝ่ายบ้านค่าย						
2.1 เหนือ		+11.64	+7.01	-	0	-
2.2 ทรบ. ผังซ้าย		+11.64	+10.40	-	0.20	0.77
2.3 ทรบ. ผังขวา		+11.64	+10.60	-	0.20	0.70
	หมายเหตุ				รวม	1.469
3. ปตร.คลองโพธิ์	-	+1.30	+0.60	-	1.00	3.557
4.โทรมาตรขนาดเล็ก	น้ำฝน	ระดับคลัง	ระดับ ม.	ปริมาณน้ำผ่าน ลบ.ม.วิ		สูง/ต่ำ จาก
	(มม.)	ม.(รทก.)	(รทก.)			คลัง
คลองมาบข่า TM01	-	+30.50	+30.40			0.100
คลองสมอ TM02	-	+31.50	+31.40			0.100
คลองหนองหว้า TM03	-	+26.00	+24.66			1.340
คลองช้างค้าย TM04	-	+21.50	+20.42			1.080
5.สถานีวัดน้ำท่า	ระดับน้ำ	ระดับคลัง	ปริมาณ ลบ.	สูง/ต่ำ จาก	สถานะ	
	(ม.รทก.)	ม.(รทก.)	ม.วินาที	คลัง		
สถานีบ้านค่าย Z62	+6.63	+2.65	6.40	ต่ำ	ปกติ	
สถานีบ้านเขาโอบสธ Z38	+8.63	+0.60	1.00	ต่ำ	ปกติ	
สถานีบ้านวังไทร Z11	+7.70	+2.79	20.40	ต่ำ	ปกติ	

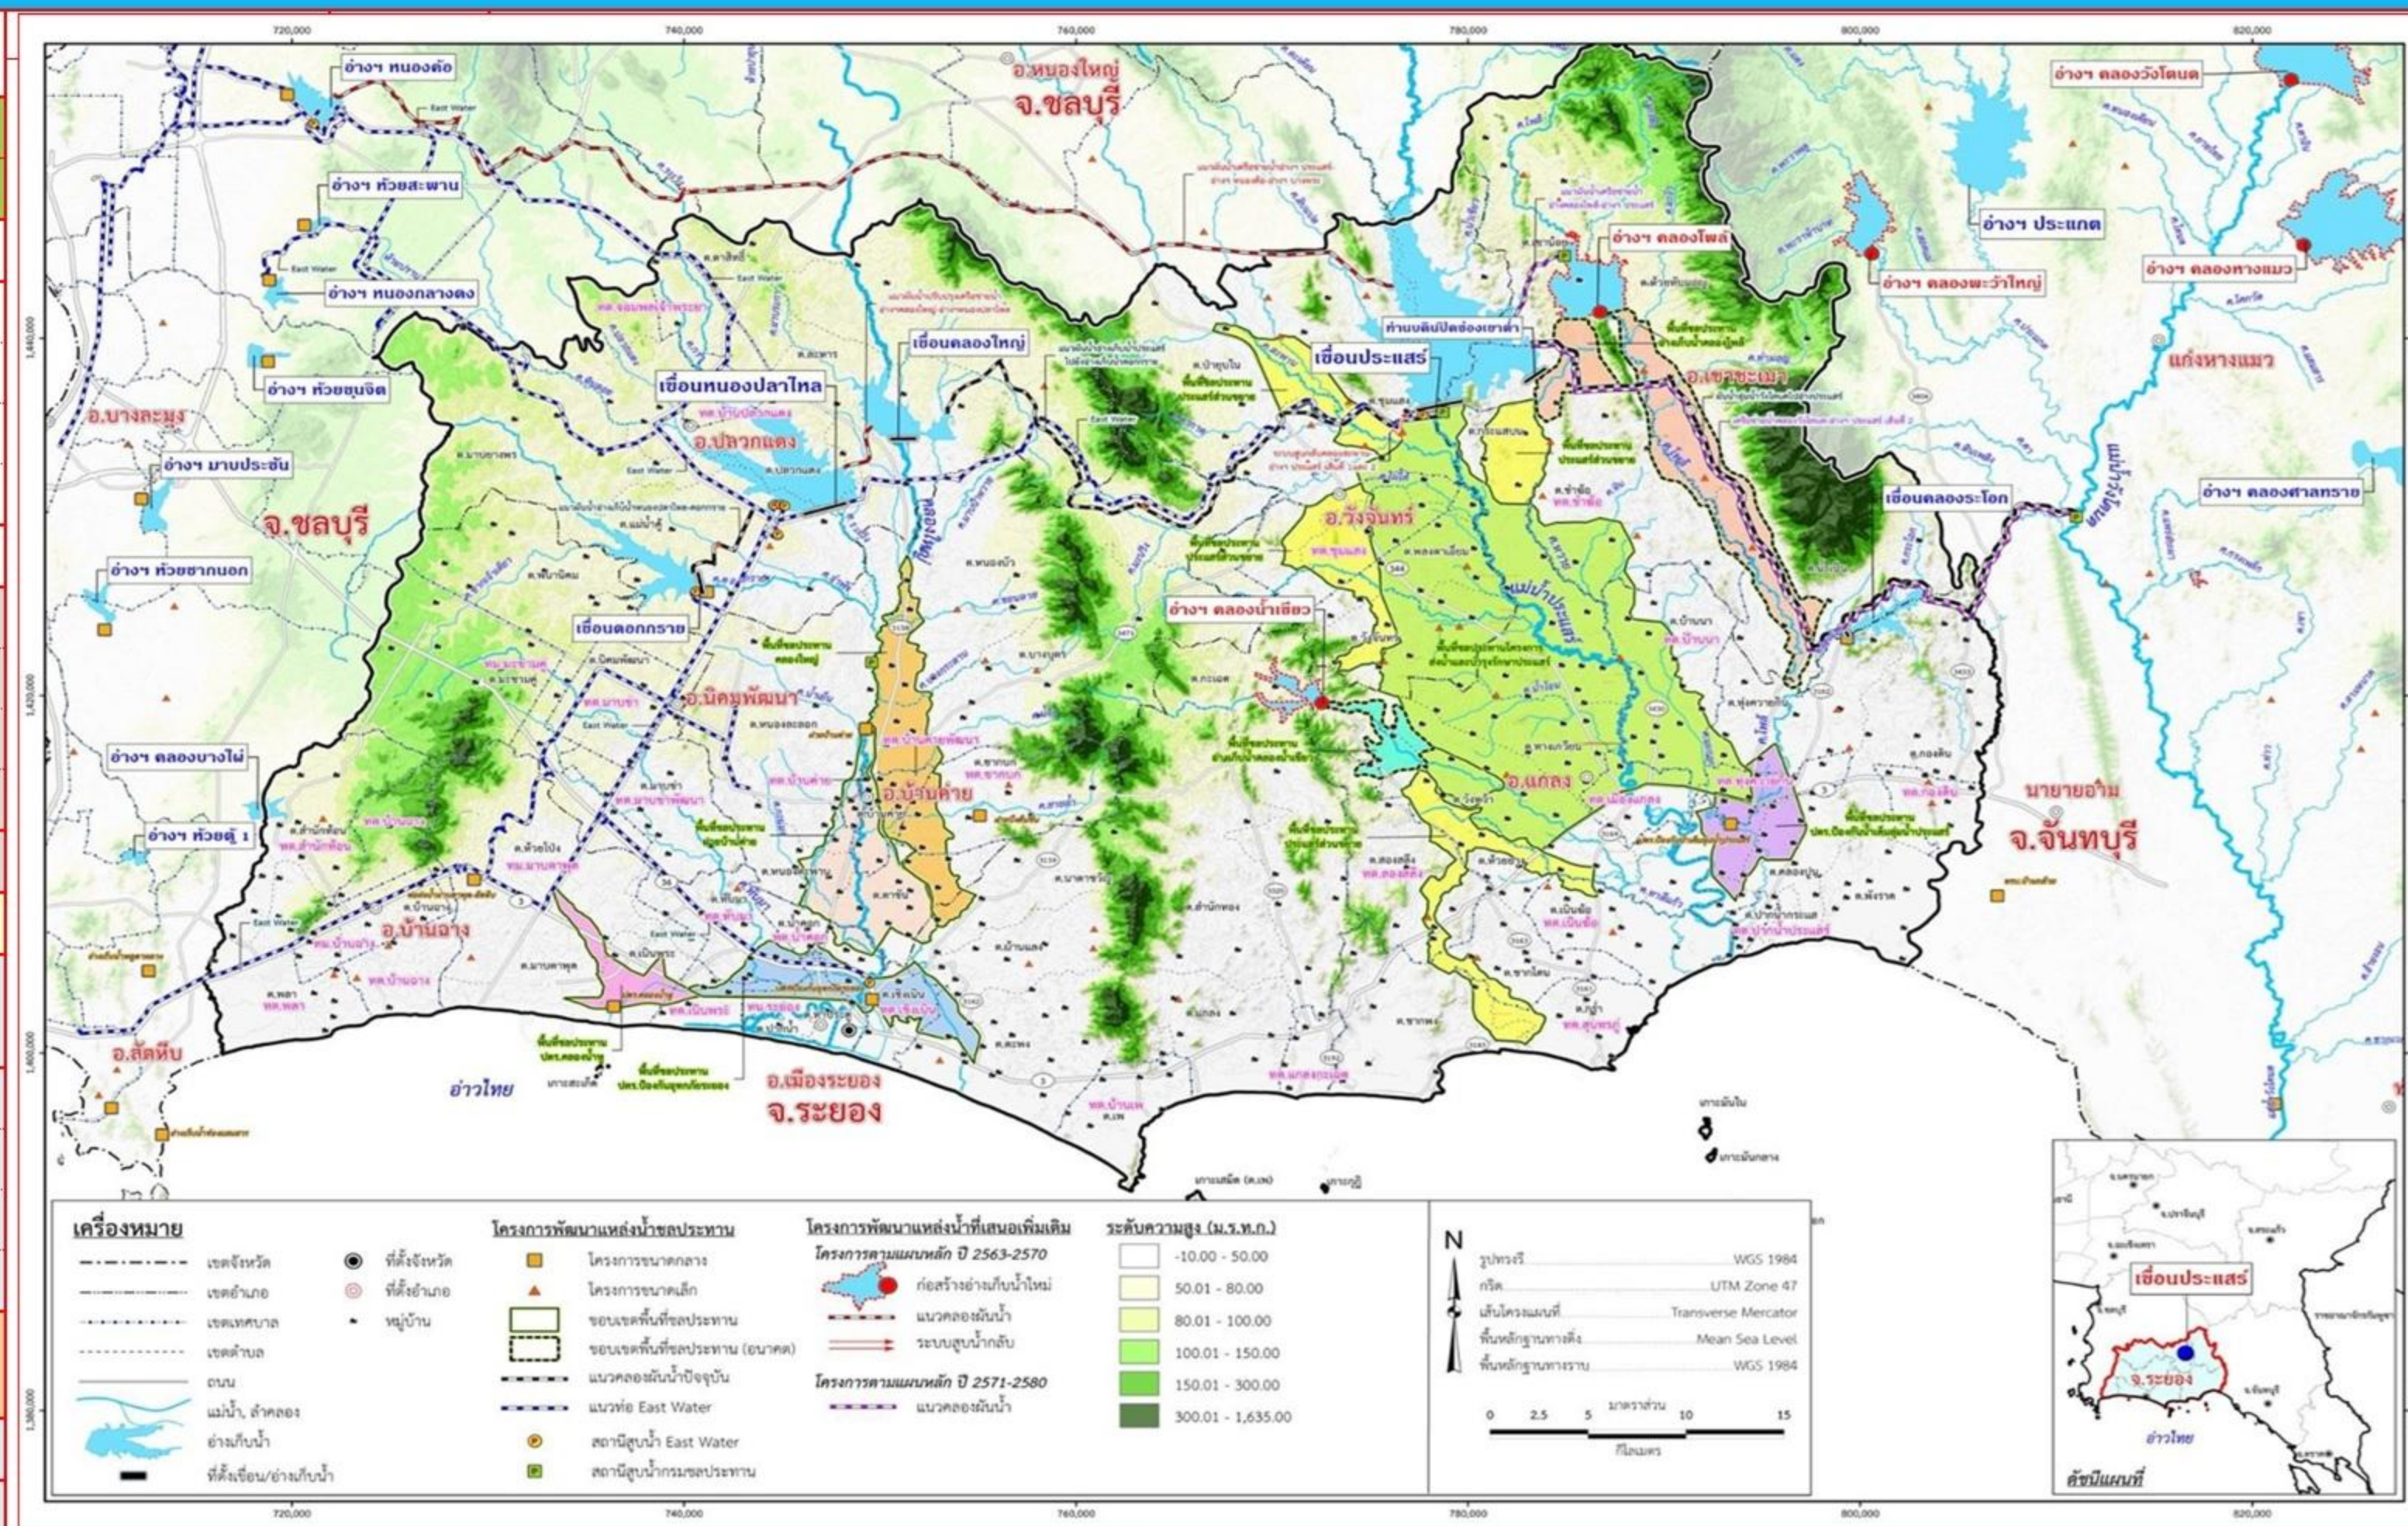

อำเภอ

รายชื่อ	ฝน	ระดับน้ำ (ม.รทก.)			ระดับน้ำ (ม.รทก.)		ปริมาณน้ำใช้ การ	เปอร์เซ็นต์	เปอร์เซ็นต์ (พื้นที่ความจุรวม)	เพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน (ล้าน ลบ.ม.)		เพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน (เมตร)	ปริมาณน้ำ						29 ตุลาคม 2568				
		เก็บกัก (ม.รทก.)	ความจุ (ปกติ) (ล้าน ลบ.ม.)	เพิ่ม ความจุ(ชั่วคราว) (ล้าน ลบ.ม.)	ประจำวัน (ม.รทก.)	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)							OUTLET			SPILLWAY		EMERGENCY		รับน้ำ-ส่งน้ำ (พันน้ำ) (ล้าน ลบ.ม.)	Outflow (ล้าน ลบ.ม.)	น้ำไหลลงอ่าง (ล้าน ลบ.ม.)	ระเหย รั่วซึม (ล้าน ลบ.ม.)
													เปิดบาน	(ม.3/วินาที)	ล้าน ลบ.ม./วัน	เปิด ล้น บาน	(ม. ³ /วินาที)	น้ำสูง	(ม. ³ /วินาที)				
อ่างเก็บน้ำ																							
1 ดอกกราย	-	+52.60	71.400	79.411	+53.34	79.887	76.887	111.89%	100.60%	0.24	⬆️	.02	-	0	-	-	0	-	-		0.053	0.292	0.05
2 หนองปลาไหล	-	+45.00	163.750	187.620	+44.91	161.782	148.622	98.80%	86.23%	0.00	➡️	.00	0.5%	0.27	-	-	-	-	-	รับ	0.504	0.513	0.009
3 คลองใหญ่	-	+46.00	40.100	51.100	+44.98	30.097	27.097	75.06%	58.90%	0.00	➡️	.00	5.0%	2.16	0.19	-	-	-	-	ส่ง	0.504	0.731	0.04
ลุ่มน้ำคลองใหญ่			275.250	318.131		271.767	252.607	98.73%	85.43%				2.43	0.19			-		-		1.297	1.032	0.19
4 ประแสร์	-	+35.99	295.000		+35.90	290.400	270.400	98.44%		-0.51	⬇️	-0.01	0.10	3.92	0.34		-	-	-	ส่ง	0.104	0.340	-
5 คลองระลอก	-	+33.50	19.650		+33.52	19.736	19.536	100.44%		-0.04	⬇️	-0.01	0%	-	-	0.03	0.221	-	-		-	0.037	-
ลุ่มน้ำประแสร์			314.650			310.136	289.936	98.57%					3.920	0.339			0.221				0.377	-	0.18
รวม			589.900			581.903	542.543	98.64%					6.347	0.525		0.221			-	-	1.675	1.032	0.35

หมายเหตุ	วิกฤต	ฉุกเฉิน	ปกติ	น้ำดี
	<30.00%	30.01-50.00%	50.01-80.00%	> 80.00%
กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำไปใช้งาน				

โครงการชลประทานชลบุรี

จังหวัดชลบุรี



สำนักงานชลประทานที่ 9

จังหวัดชลบุรี

30 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายชื่ออ่างเก็บน้ำ	ตำบล	อำเภอ	ระดับน้ำ ม.(รทก.)				ความจุ เก็บกัก	ความจุ เก็บกักเพิ่ม	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำ ม.(รทก.)				ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำฝน (มม.)	ระบายน้ำ (ล้าน ลบ.ม)	คิดเป็น %	คิดเป็น %
				ต่ำสุด	สูงสุด	เก็บกัก	เก็บกักเพิ่ม	(ล้าน ลบ.ม.)	(ล้าน ลบ.ม.)	1 พ.ย. 67	29 ต.ค. 68	30 ต.ค. 68	+/-	29 ต.ค. 68	30 ต.ค. 68	+/-	29 ต.ค. 68	29 ต.ค. 68	ของความจุเดิม	ของความจุใหม่	
1	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ	ศรีราชา	+ 20.00	+ 30.60	+30.00		117.0		103.650	+29.860	+29.850	-0.01	114.667	114.500	-0.17	0.00	0.0000	97.86		
2	อ่างเก็บน้ำหนองค้อ	หนองขาม	ศรีราชา	+ 57.50	+66.85	+65.60	+66.00	21.40	23.40	14.314	+64.430	+64.430	0.00	16.820	16.820	0.00	1.30	0.000	78.60	71.88	
3	อ่างเก็บน้ำมาบประชัน	หนองปรือ	บางละมุง	+ 36.00	+ 45.70	+45.50		16.60		8.759	+43.470	+43.480	0.01	10.798	10.819	0.02	1.30	0.000	65.18		
4	อ่างเก็บน้ำจากนอก	ห้วยใหญ่	บางละมุง	+ 15.60	+ 23.60	+23.00		7.03		3.790	+21.810	+21.810	0.00	5.060	5.060	0.00	0.00	0.000	71.97		
5	อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง	บึง	ศรีราชา	+ 51.00	+ 62.00	+61.20		7.65		3.920	+59.750	+59.730	-0.02	5.650	5.630	-0.02	0.00	0.000	73.59		
6	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	บึง	ศรีราชา	+ 67.00	+ 74.94	+74.00		3.84		2.333	+73.190	+73.190	0.00	3.120	3.120	0.00	0.00	0.000	81.25		
7	อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต	ตะเคียนเตี้ย	บางละมุง	+ 57.00	+ 65.88	+65.00		4.80		1.652	+58.910	+58.930	0.02	0.778	0.783	0.00	0.00	0.000	16.32		
8	อ่างเก็บน้ำบ้านบึง	คลองกิ่ว	บ้านบึง	+ 75.20	+ 81.75	+80.80		10.98		5.995	+78.650	+78.660	0.01	7.375	7.393	0.02	0.00	0.000	67.33		
9	อ่างเก็บน้ำมาบพิททอง 1	ห้วยใหญ่	บางละมุง	+ 51.00	+ 56.75	+56.25		1.23		1.050	+54.95	+54.940	-0.01	0.954	0.952	-0.00	0.00	0.000	77.40		
10	อ่างเก็บน้ำมาบพิททอง 2	ห้วยใหญ่	บางละมุง	+ 35.00	+41.50	+41.00		2.00		1.929	+39.95	+39.950	0.00	1.529	1.529	0.00	1.00	0.000	76.45		
11	อ่างเก็บน้ำห้วยตู 1	บางเสร่	สัตหีบ	+ 33.00	+37.30	+36.50		1.50		1.548	+35.36	+35.350	-0.01	0.940	0.936	-0.00	0.00	0.000	62.40		
12	อ่างเก็บน้ำห้วยตู 2	บางเสร่	สัตหีบ	+ 46.50	+54.50	+54.00		2.90		2.900	+53.29	+53.280	-0.01	2.445	2.439	-0.01	0.00	0.000	84.10		
13	อ่างเก็บน้ำคลองหลวงงา	เกาะจันทร์	เกาะจันทร์	+ 29.00	+ 37.16	+35.50	+36.50	98.00	125.00	103.058	+34.550	+34.540	-0.01	75.813	75.585	-0.23	0.00	0.025	77.13	60.47	
14	อ่างเก็บน้ำคลองกระแต	พลองทอง	บ่อทอง	+ 88.00	+99.7	+98.50		18.12		17.470	+97.750	+97.750	0.00	15.250	15.250	0.00	0.00	0.000	84.16		
	รวม			-	-	-		313.05	342.05	272.37	-	-	-	261.199	260.816		-	0.0246	83.3	76.25	

									ปริมาณน้ำ 1 พ.ย.67	ระดับน้ำ ม.(รทก.)			ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำฝน เมื่อวาน (มม.)	ปริมาณน้ำเฉลี่ย (ลบ.ม./วินาที)	ระยะยกบาน (ม.)	เปิดบาน (ชม.)
1	ปตร.คลองพานทอง	บางนาง	พานทอง		+1.30	+1.20		1.20	1.30	+1.19	+1.18	-0.01	1.341	1.336	-0.005	0.00	0.000	0.00	0
2	ปตร.ปลายคลองขป.พานทอง	บางนาง	พานทอง		+1.93	+1.50		0.67	0.68	+1.44	+1.14	-0.30	0.732	0.640	-0.092	0.00	0.000	0.00	0
3	ปตร.ต้นคลองขป.พานทอง	บางนาง	พานทอง		+1.70	+1.70		-		+1.50	+1.61	0.11	0.00	0.00	0.000	0.0	-	-	-

น้ำเกณฑ์น้ำดีมาก

81% ขึ้นไป

น้ำเกณฑ์น้ำดี

51-80 %

เกณฑ์น้ำพอใช้

31-50 %

เกณฑ์น้ำน้อย

≤ 30%

หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน

